



schematy montażowe

06-odpływów IT

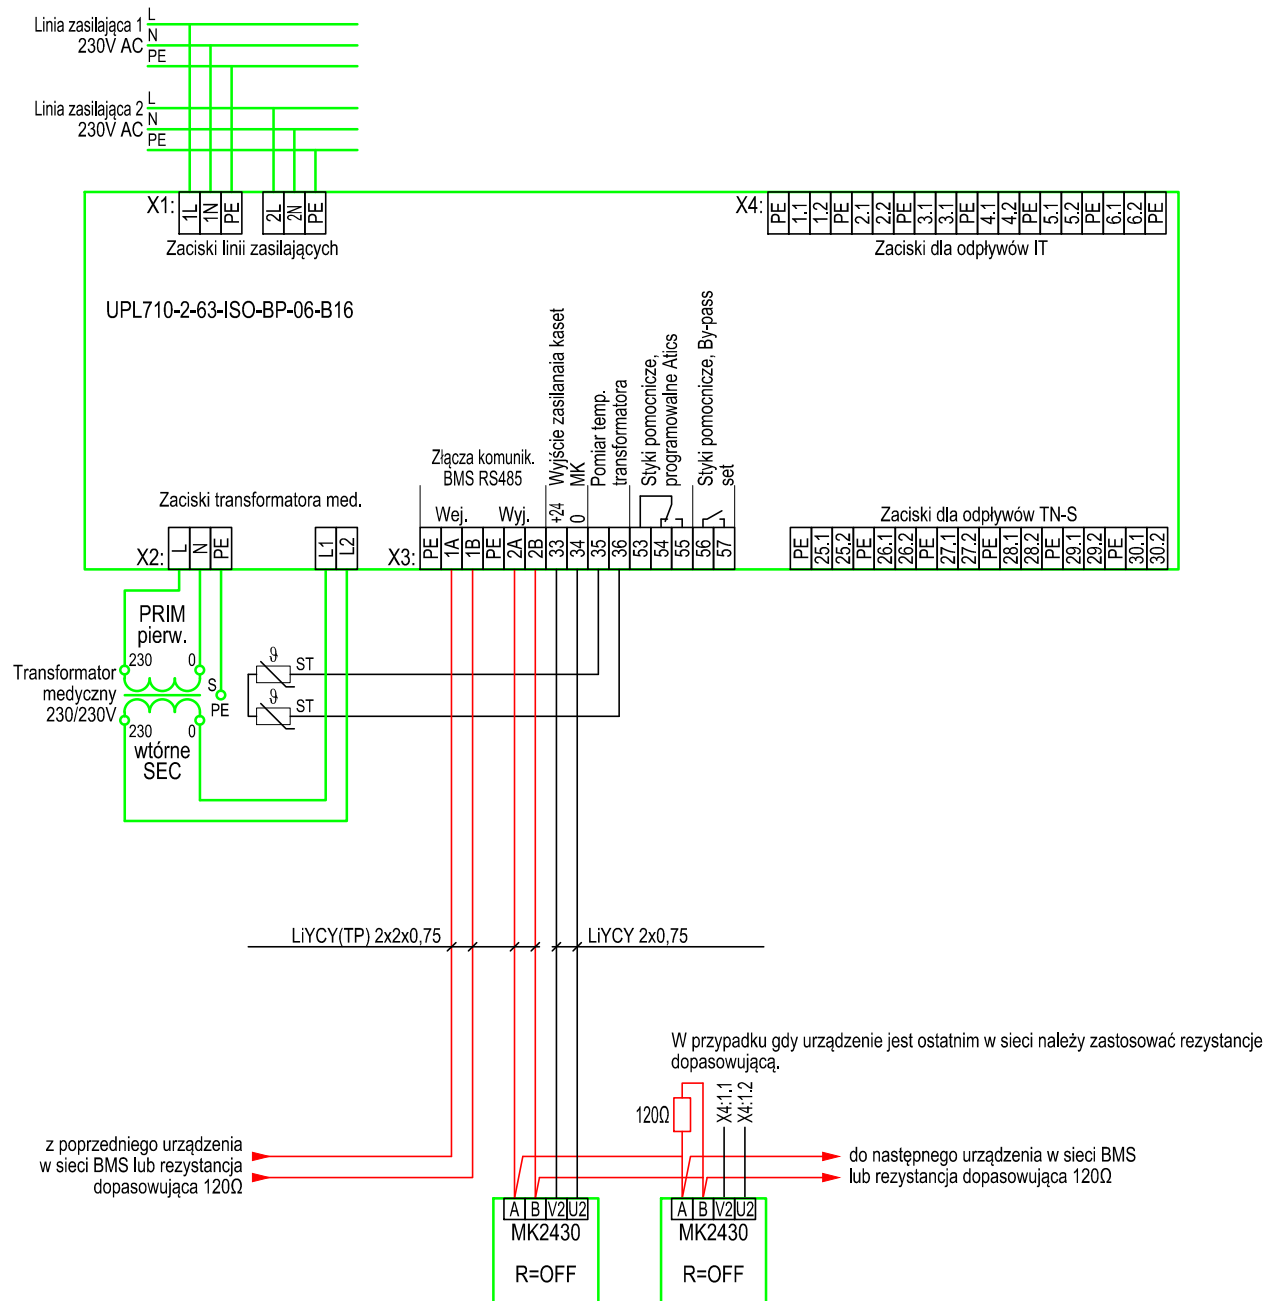

elewacje 06x1

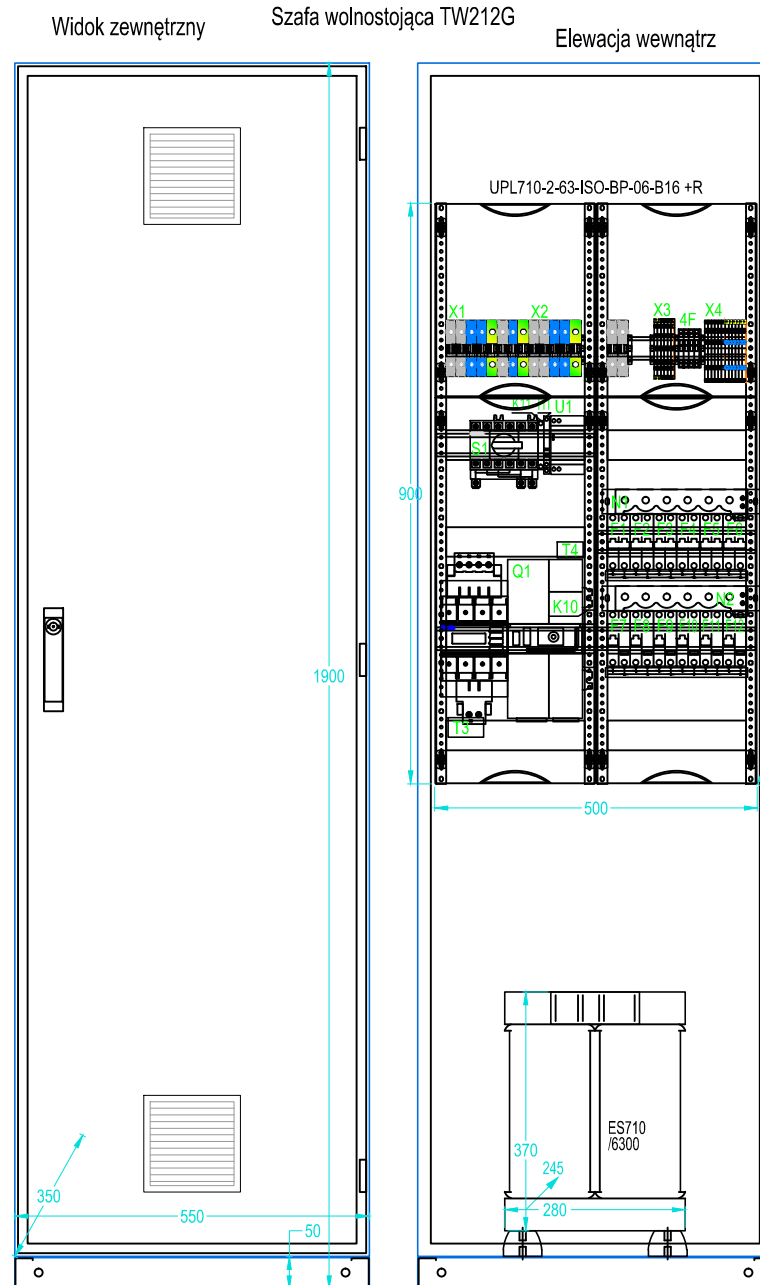

- | | |
|---------|--|
| Q1 | ATICS-2-63A-ISO Moduł zasilająco-kontrolny |
| S1 | ATiCS-BP-63A Łącznik serwisowy by-pass |
| X1: | Listwa zacisków dla dwóch linii zasilających |
| X2: | Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego |
| X3: | Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji |
| X4: | Listwa zacisków wyjściowych dla odplywów |
| 4xF | Zabezpieczenie 4A pomiaru napięcia i zasilania U1 |
| U1 | CP-D24 Zasilacz 230VAC/24VDC 1,3A |
| K11 | Styki pomocnicze łącznika serwisowego by-pass |
| K10 | Styki pomocnicze modułu ATiCS |
| H1 | Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym |
| T3 | STW3 - Przekładnik prądowy |
| T4 | STW2 - Przekładnik prądowy |
| N1,2 | EDS151-Ewaluator systemu ATiCS |
| F1..12 | Wyłącznik instalacyjny B16A 2P |
| FM1,FD1 | Wyłącznik instalacyjny B6A 1P |
| KM1 | Termostat wentylatora |
| M1 | Wentylator |
| D1 | Konwerter komunikacyjny WebServer |

stadium:
Projekt wykonawczy

temat:

Projekt przebudowy, remontu
i doposażenia oddziału SOR
w ostrowi Maz. w ramach
projektu pod nazwą :
"Poprawa efektywności
systemu ratownictwa
medycznego w powiecie
ostrowskim poprzez
przebudowę i doposażenie
SOR"

inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
ul.Dubois 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Dubois'a 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

tytuł rysunku:

Schemat montażowy,
elewacja rozd.
z 06 - odpływami IT

skala: bs	nr rysunku: E15
data: 20.08.2018 r.	

projektant:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

strona nr: